

NOTICE D'INSTALLATION

FILTRE AERAULIX



Famille 4
N° 4079
Indice #
Date 03/2013

DESCRIPTION

Cet emballage contient 1 filtre G4 plans plissés d'efficacité démontables en tissu de polypropylène (sans fibres de verre).


INSTALLATION

L'entretien courant de votre AERAULIX se résume au changement du filtre au moins une fois par an.

- Démontez la trappe à filtre.
- Retirez délicatement le filtre.
- Remontez le filtre (attention au sens de montage).
- Remettez en place la trappe à filtre.




Au bout de 9 mois, le mot « FILT » s'affiche sur l'écran en fixe.

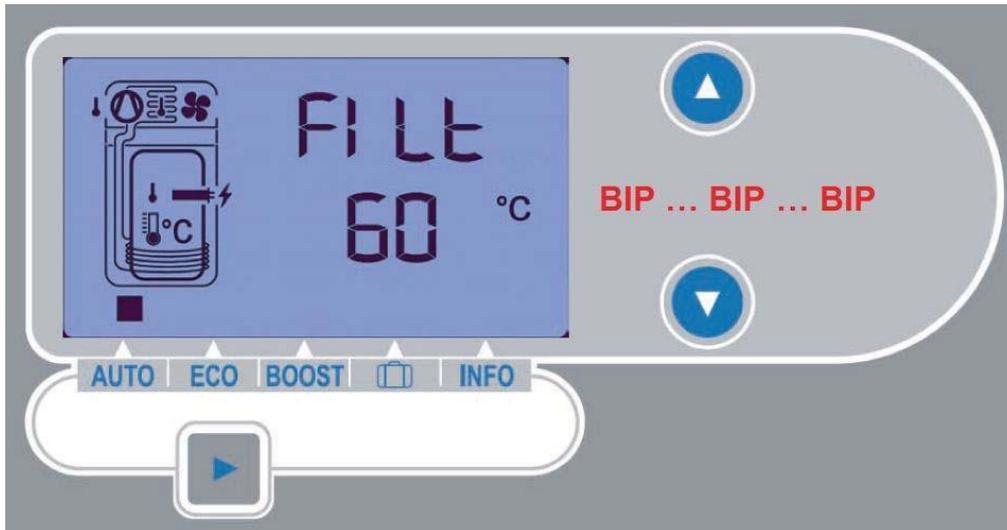

Au bout de 12 mois, il clignote et un BIP sonore est déclenché (suspendu par appui sur une touche).

La remise à zéro de l'indicateur se fait en mode « INFO ».

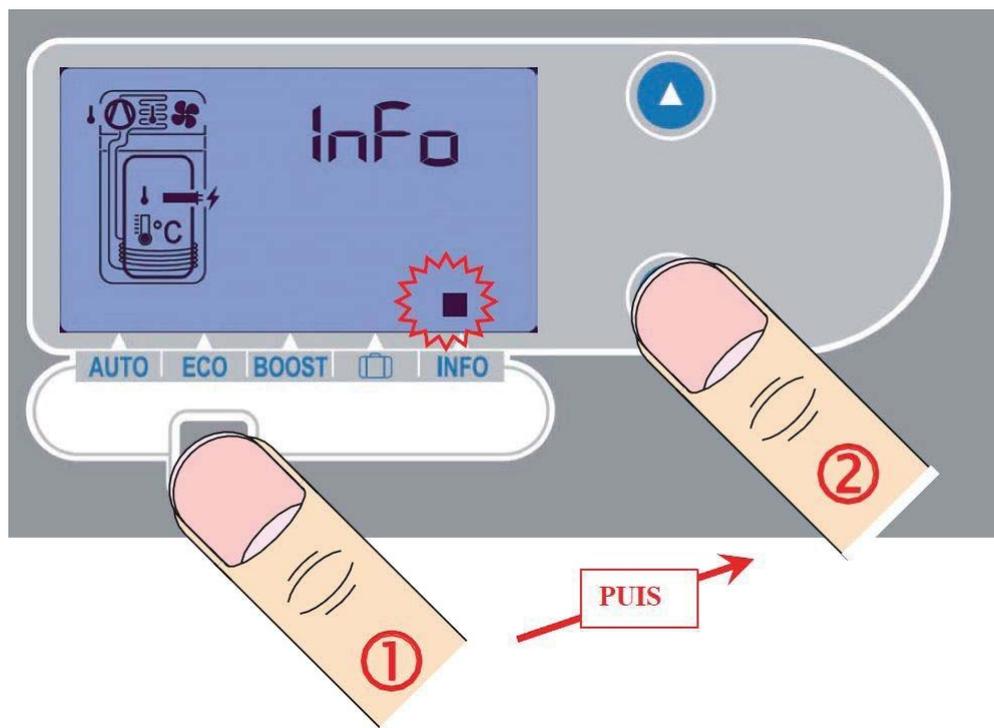

<p>FILT 00__</p>	<p>Filtre</p>	<p>Encrassement du filtre (1 carré = 3 mois)</p>
----------------------	---------------	--------------------------------------------------

<p>RAZ</p>	<p>La réinitialisation des valeurs MIN et MAX ainsi que des temps de fonctionnement et de l'encrassement du filtre se fait par appui simultané sur les 2 touches :</p>	
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ATTENTION

Il est conseillé de manipuler les filtres usagés avec des gants et un masque de protection respiratoire.

ENTRETIEN

Le changement est à la charge de la personne responsable de l'entretien de l'installation. Le filtre doit être changé lorsque le voyant d'avertissement s'allume (situé sur la façade).

Si vous ne possédez pas de contrat d'entretien annuel, contactez tous les 2 ans votre installateur pour un nettoyage plus complet de votre AERAULIX (Echangeur, Bac à condensats...). Ce type d'entretien doit être réalisé par une personne qualifiée.

Siège social :

Atlantic Climatisation et Ventilation

13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex

Tél. 04 72 45 11 00 - Fax 04 72 45 11 11

www.atlantic-pro.fr

